

# 幸町浄水所の整備について

## 1. 整備目的

### ○ 目的

幸町浄水所は、築造から約60年が経過し、施設の老朽化が著しい上、十分な耐震性が不足しています。

また、計画一日最大配水量に対する現在の配水池容量は十分でなく、災害対応力が大幅に不足しています。

このため、同浄水所を全面的に更新し、施設の耐震性強化を図るとともに、必要な配水池容量を確保します。

### ○ 内容

- ・整備場所：府中市幸町二丁目24番地
- ・計画給水人口：約65,000人
- ・計画一日配水量：29,000m<sup>3</sup>/日
- ・配水池容量：(整備前)3,440m<sup>3</sup> → (整備後)15,000m<sup>3</sup>
- ・事業期間：平成28年～平成32年度(見直し前)  
⇒ ～平成33年度(見直し後)


### ○ 案内図




## 2. 整備概要図

### 【平面図】

#### 整備前

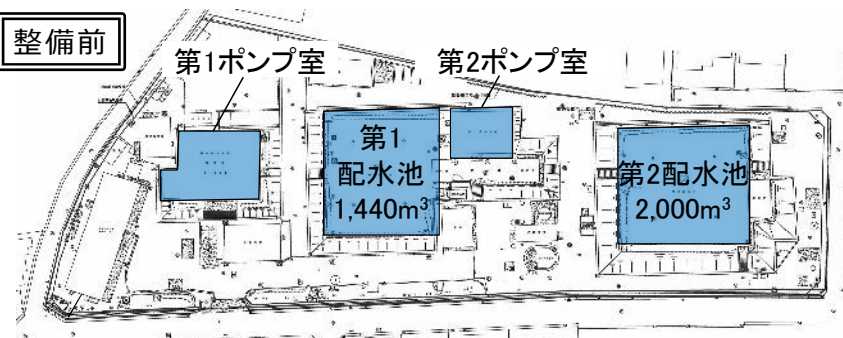

#### 整備後

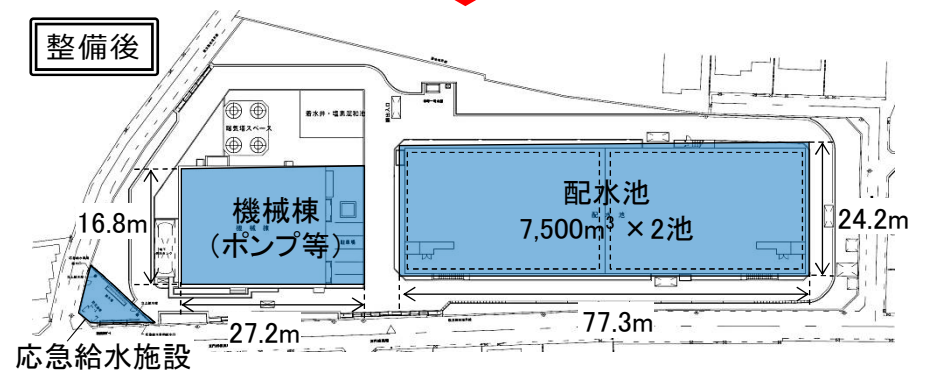

### 【断面図】

